

INFORME DE SIMULACRO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS

El día 03 de Agosto del 2013 a las 09 horas se realizó ejercicio de simulación de incendio y de derrame de producto químico.

El mismo consistió en encender de manera controlada y en un lugar adecuado para el mismo provisto por el Predio Industrial un tambor de 200 L cortado a la mitad con Gas-Oil para que puedan utilizar el extintor manual todos los operarios. (Ver fotos)

Luego del mismo se simuló una situación de derrame de un Bin de 1000 L utilizando agua del vehículo y se evaluó la acción ante el mismo. (Ver fotos)

Conclusiones

- Para el simulacro de Incendio se corrigió la aplicación de la forma sobre el mismo.
- Para el derrame químico se observó que se informó de manera incorrecta el suceso, además de no haberse puesto adecuadamente los elementos de protección personal, por otro lado se observó que sería mejor contar con mangas anti-derrame en lugar de dolomita como se cuenta hoy. (ver fotos)

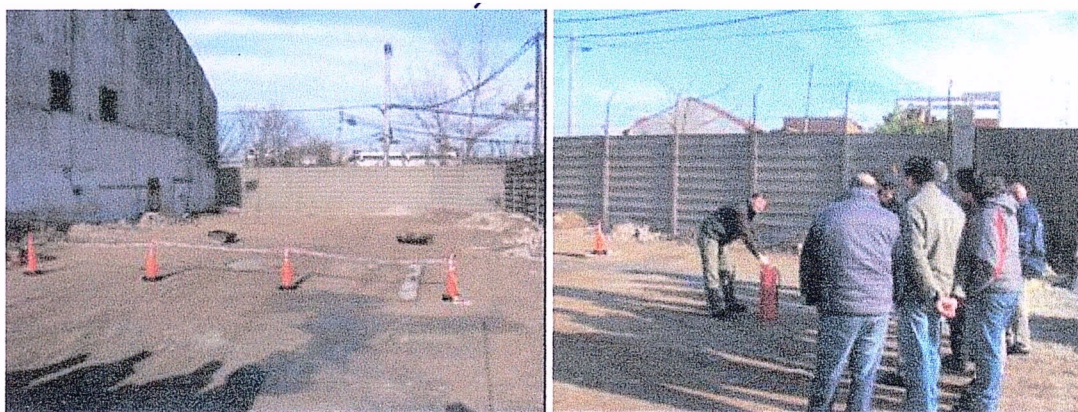


Foto 1(izq.): Lugar adecuado para realizar las prácticas de fuego. Foto 2 (der.) Explicación de uso de extintor manual.

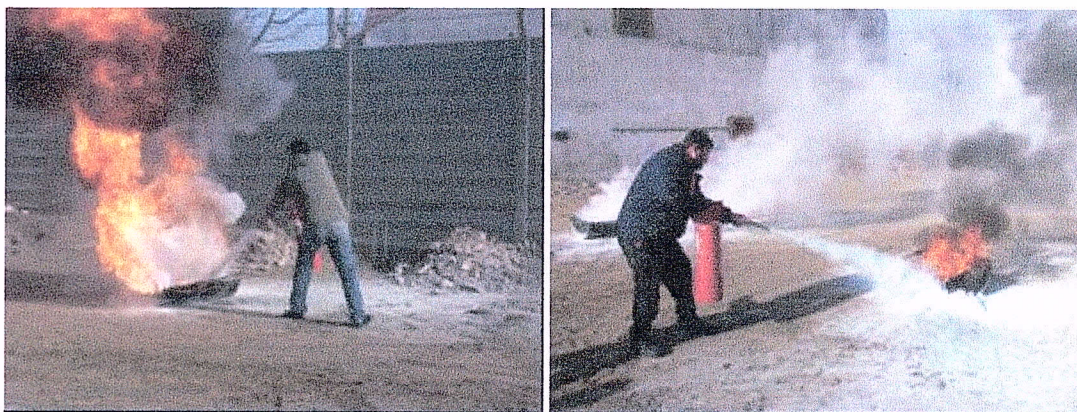


Foto 3 y 4: Uso de extintores manuales.



Foto 5: Finalización del ejercicio.



Foto 6(izq.): Explicación de acciones ante derrames. Foto 7 (der.) Utilización de material absorbente.